

**BILAN ANNUEL**  
**sur le système d'assainissement**  
**de l'agglomération de CATTENOM**  
**Année 2023**

# - A -

## Informations générales

### A.1 – Identification et description succincte

Agglomération d'assainissement				
Nom :	CATTENOM		Code Sandre :	025712401448
Taille en EH (= CBPO) :	4000 EH			
Système de collecte				
Nom :	CATTENOM		Code Sandre :	025712401448
Type(s) de réseau :	Unitaire (85%) et Séparatif (15%)			
Industries raccordées :	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non			
Exploitant :	Communauté de Communes de CATTENOM et Environs (CCCE)			
Personne à contacter :	SERAFIN Marc 03.82.82.05.60 mserafin@cc-ce.com			
Système de traitement des eaux usées				
Nom :	CATTENOM-Sentzich		Code Sandre :	025712401448
Lieu d'implantation :	Cattenom, Route de Gavisse RD64/RD1			
Date de mise en eau :	Mars 2003			
Maître d'ouvrage :	CCCE			
Capacité nominale :	Organique DBO5 kg/jour	Hydraulique m <sup>3</sup> /jour	Q pointe m <sup>3</sup> /heure	Equivalent habitants
	Temps sec	185	1000	108
	Temps pluie	278	2000	108
Débit de référence :	Pas de débit de référence dans l'arrêté préfectoral			
Filières EAU :	Boues activées à aération prolongée			
Filières BOUE :	Filtre-presse chaulé			
Exploitant :	CCCE			
Personne à contacter :	SERAFIN Marc 03.82.82.05.60 mserafin@cc-ce.com			
Milieu récepteur				
Nom :	Moselle (en rive gauche)			
Masse d'eau :	Moselle			
Type :	<input checked="" type="checkbox"/> Rejet superficiel			
	<input type="checkbox"/> Rejet souterrain			
Débit d'étiage :				

## A.2 – Etudes générales et documents administratifs relatifs au système de collecte

Communes	Année du dernier schéma directeur d'assainissement	Année de la dernière étude diagnostic	Date du zonage Eaux Usées (EU)	Date du zonage Eaux Pluviales (EP)	Date d'annexion du zonage EU et EP au PLU
Cattenom		1998	2016		
Gavisse		1998	2016		
Berg-sur-Moselle		1998	2016		
Fixem		1998	2016		

Révision du zonage assainissement en cours pour les communes de Cattenom et Berg-sur-Moselle

**- B -**

**BILAN ANNUEL**

**sur le système de collecte**

## B.1 – Les raccordements

### B.1.1 – Les raccordements domestiques :

Commune (ou partie de commune comprise dans la zone de collecte)	Code INSEE	Population totale de la zone collectée	Population raccordable de la zone collectée	Nombre total de branchements	Population raccordée	Taux de raccordement potentiel
CATTENOM	124	2731	2626			96,2 %
GAVISSE	245	575	508			88,3 %
BERG-SUR-MOSELLE	062	444	339			76,3 %
FIXEM	214	431	399			92,6 %
<b>Total</b>		4181	3872			95 %

A ce jour, 127 habitations sont recensées en ANC (46 à Berg/Moselle, 38 à Cattenom, 13 à Fixem et 27 à Gavisse)

Toutes les habitations raccordables à la STEP sont théoriquement branchées

**B.1.2 – Les raccordements non domestiques : liste des établissements.**

Nom de l'établissement	Commune	Activités	Modalité de raccordement (1)	Concentration, charges et volumes autorisés (DCO et autres paramètres représentatifs de l'activité)	Autosurveillance des rejets	Date de signature et durée de validité
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
			<input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv.		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

- (1) «  néant » : Aucune autorisation n'a été accordée.  
«  auto. » : Autorisation de rejet accordée par le maître d'ouvrage.  
«  conv » : Convention de déversement signée.

## B.2 – Les travaux réalisés sur le système de collecte

Remplacement des 2 postes de refoulement de Cattenom-Husange (route de Koeking) et de Gavisse (rue des cerisiers).

## B.3 – Le contrôle et la surveillance du système de collecte

- *Contrôle des raccordements à la fluorescéine ou ITV si nécessaire. Astreinte 24/7.*
- *Surveillance de l'état des réseaux : inspection visuelle (passage hebdomadaire sur tous les DO), curage et inspection télévisée si besoin. Astreinte 24/7.*

3 points d'autosurveillance S16 sont équipés dont le total représente le point A2 de la STEP de Cattenom

## B.4 – L'entretien du système de collecte

### **B.4.1 – Récapitulatif des opérations d'entretien :**

*Visite hebdomadaire de tous les Postes de Refoulement (avec entretien des dégrilleurs) et Déversoir d'orage. 2 campagnes de curage général par an sur ces équipements.*

*La CCCE cure environs 21 km de réseau par an sur l'ensemble de son territoire en fonction des besoins et des zones plus sensibles du réseau.*

### **B.4.2 – Quantités et destinations des sous-produits évacués au cours de l'année :**

Sous-produits évacués	Quantité brute en masse ou volume (préciser l'unité)	Destination(s) <i>En cas de destinations multiples, indiquer la répartition entre les destinations.</i>
Refus de dégrillage		CSDU
Sables		CSDU
Huiles / Graisses		SIAOA
Matières de curage		

## B.5-6 – Bilan et synthèses des déversements au milieu par le système de collecte

Sans objet

## B.7 – Conclusion du bilan annuel sur le système de collecte

Le système de collecte est constitué de beaucoup de poste de refoulement : 12 PR.

La vérification et l'entretien hebdomadaire des ouvrages (DO et PR) du réseau nous assurent un fonctionnement relativement sécuritaire. Tous les postes de refoulement sont télégrés.



**- C -**

**BILAN ANNUEL  
sur le système de traitement**




**C.1 – Bilan sur les volumes d’eau**

**C.1.1 et C1.2 – Volume entrant et sortant dans le système de traitement en 2023**

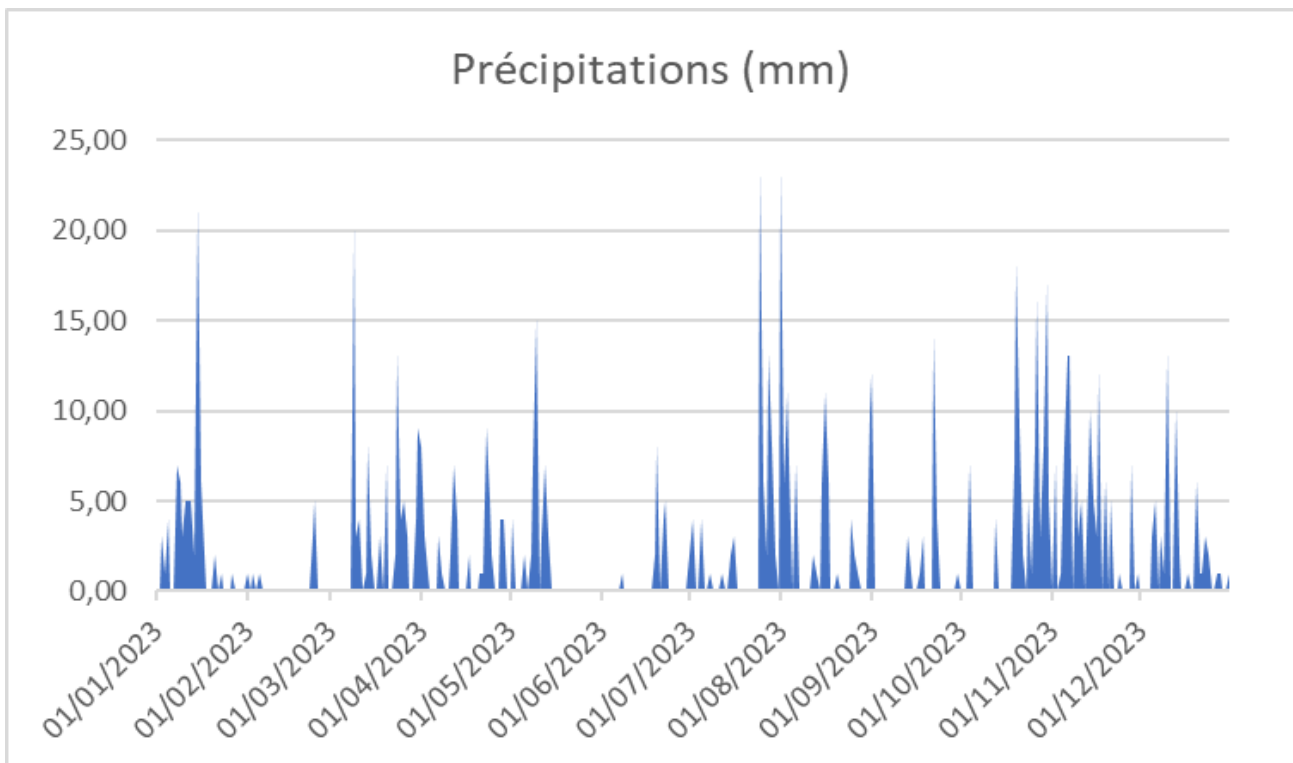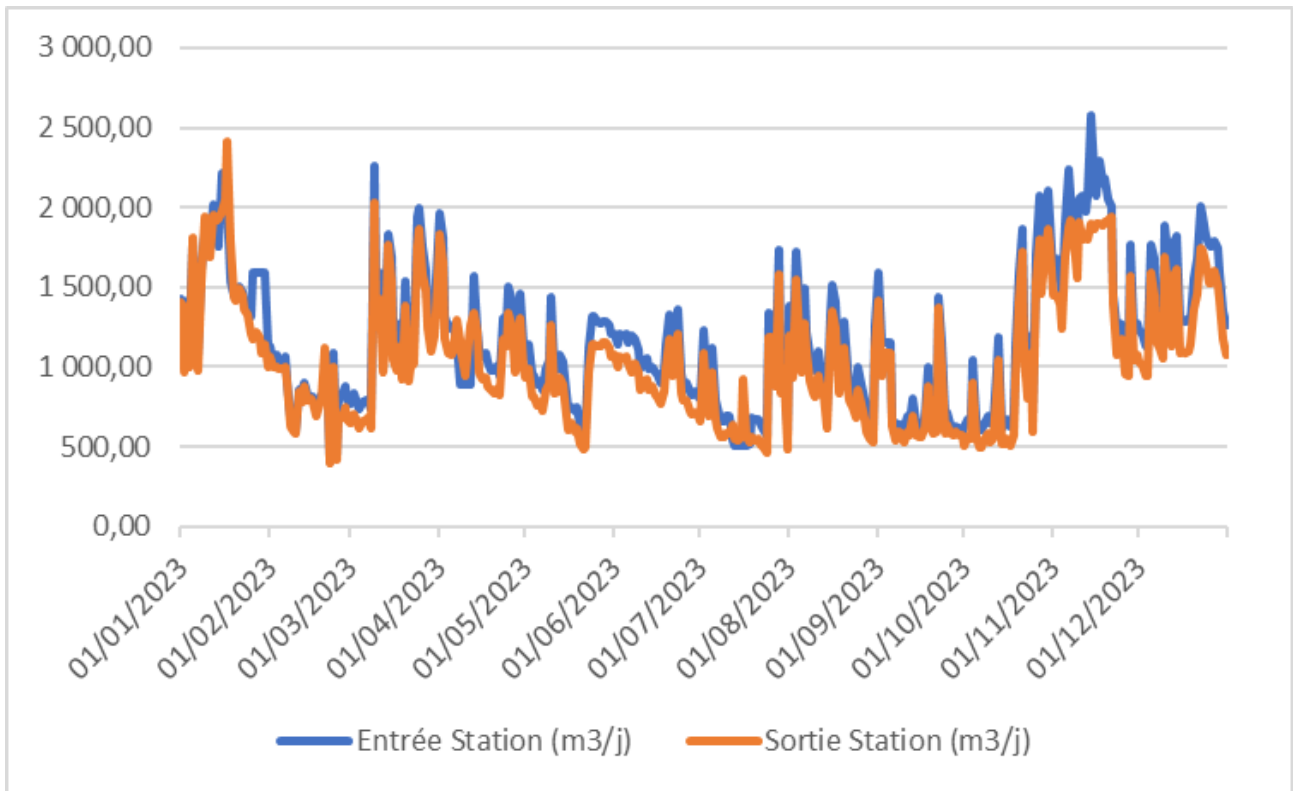

	Débit entrée Step (m3/j)	Débit sortie Step (m3/j)
janvier	48 886,00	46 327,00
février	23 466,00	22 335,00
mars	39 682,00	35 267,00
avril	35 813,00	33 730,00
mai	31 275,00	27 001,00
juin	31 697,00	27 587,00
juillet	24 722,00	22 304,00
août	33 536,00	29 057,00
septembre	24 133,00	21 839,00
octobre	32 957,00	28 629,00
novembre	53 531,00	47 309,00
décembre	47 234,00	41 058,00
TOTAL	426 932,00	382 443,00


### C.1.3 – Evolutions des volumes annuels entrant entre 2016 et 2023 (en m<sup>3</sup>)

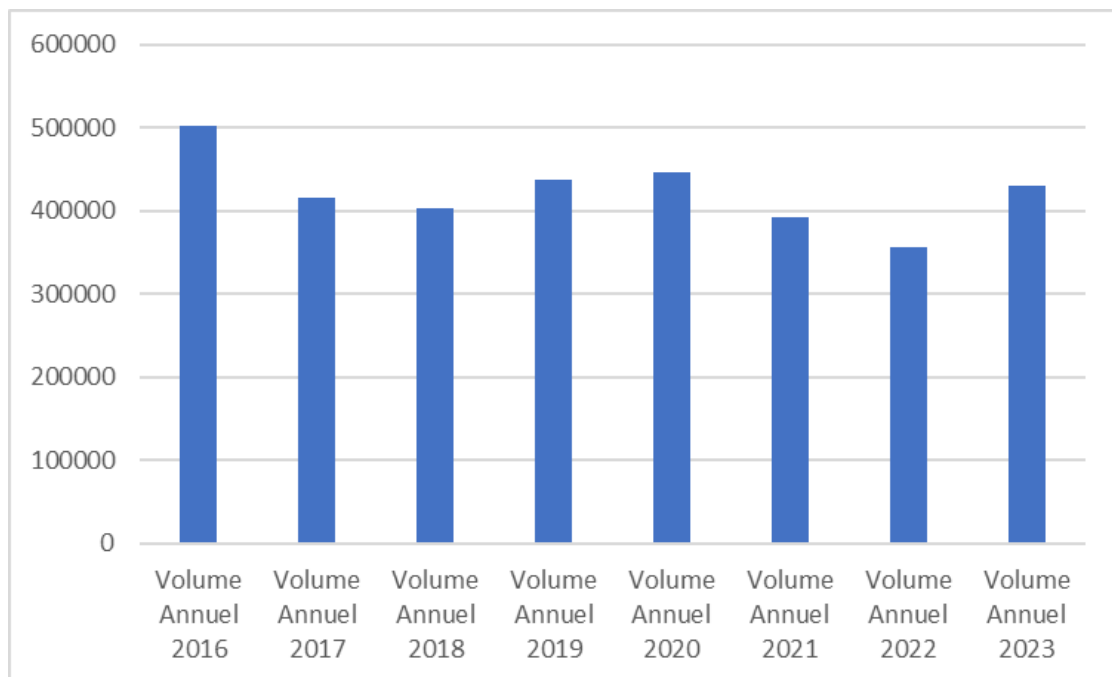


Volume Annuel 2016	503016
Volume Annuel 2017	416361
Volume Annuel 2018	404171
Volume Annuel 2019	437418
Volume Annuel 2020	447328
Volume Annuel 2021	392507
Volume Annuel 2022	356870
Volume Annuel 2023	429932

**C.2 – Bilan sur la pollution traitée et rejetée**


**C.2.1 – La pollution entrante dans le système de traitement :**

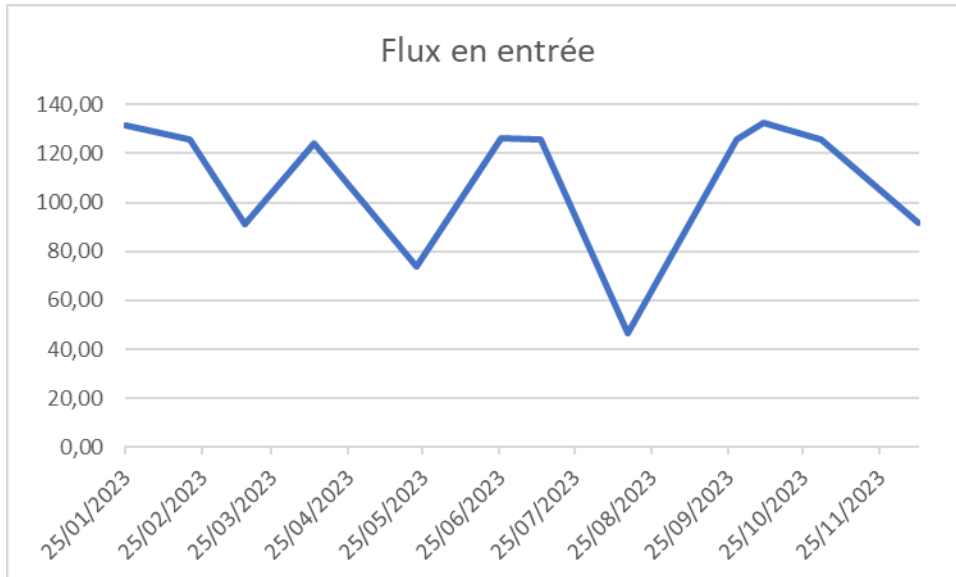


**Flux en entrée de Station en DBO5 (kg/j)**

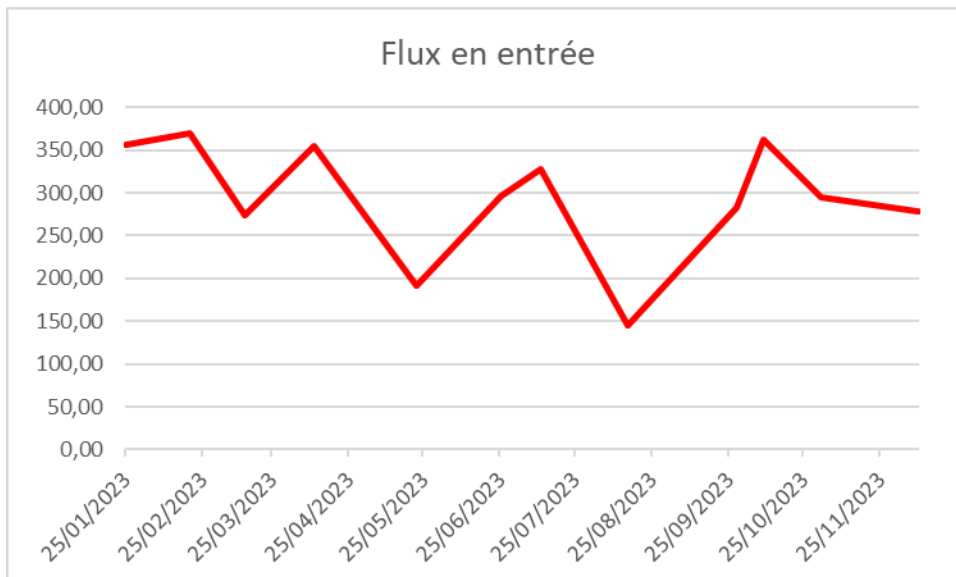

**Flux en entrée de Station en DCO (kg/j)**

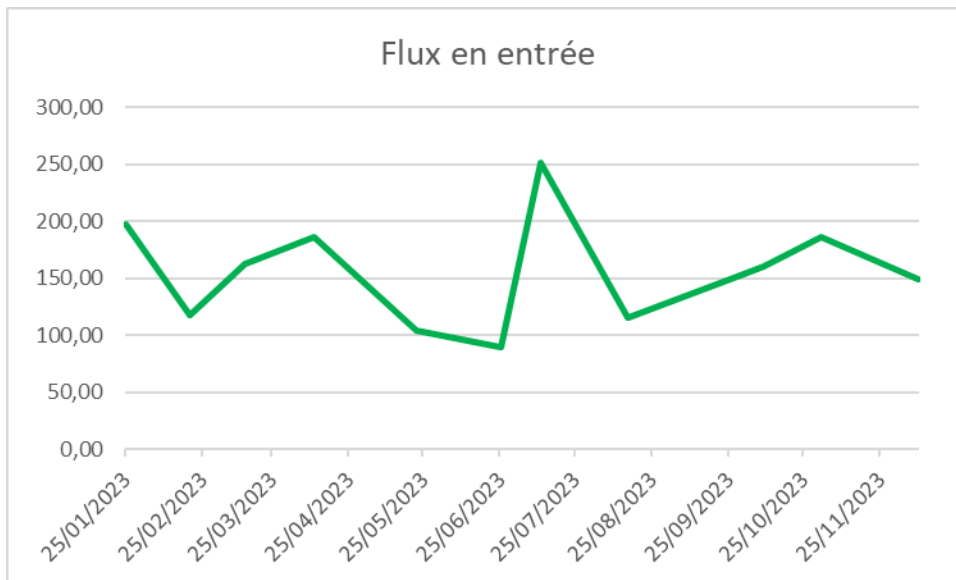

**Flux en entrée de Station en MES (kg/j)**

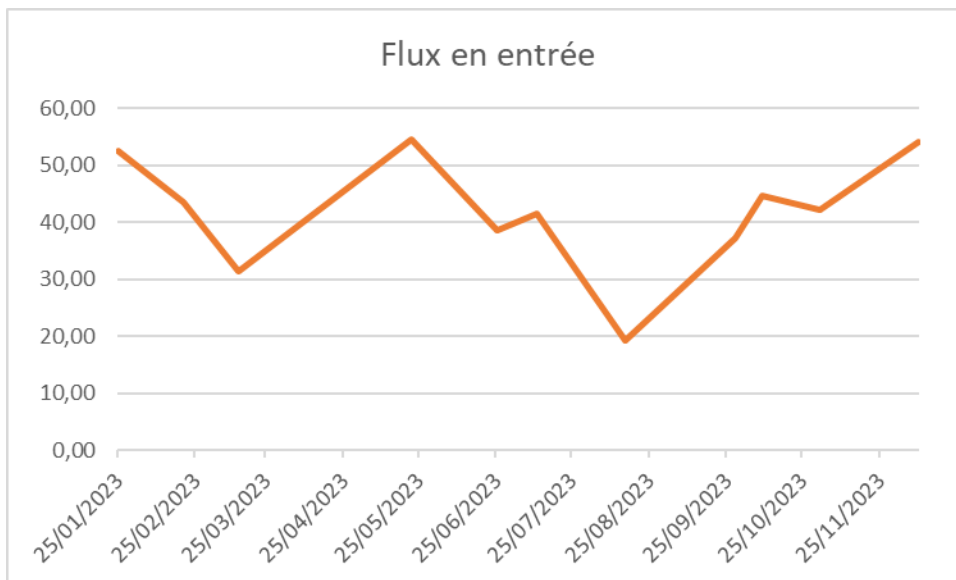


**Flux en entrée de Station en NGL (kg/j)**

## Flux en entrée


Date	DBO	DCO	MES	NGL
25/01/2023	131,70	355,59	197,55	52,55
20/02/2023	125,85	369,16	117,46	43,63
14/03/2023	91,40	274,20	162,69	31,50
11/04/2023	123,90	354,00	185,85	40,80
22/05/2023	73,92	190,96	104,72	54,49
25/06/2023	126,00	297,00	90,00	38,70
11/07/2023	125,64	328,06	251,28	41,48
15/08/2023	46,38	145,75	115,28	19,19
28/09/2023	125,80	283,05	150,96	37,36
09/10/2023	132,43	362,44	160,31	44,61
01/11/2023	125,87	295,26	186,48	42,22
10/12/2023	91,49	278,46	149,18	54,16

**Tableau récapitulatif des flux en entrée de STEP 2023**


**C.2.2 – La pollution sortante du système de traitement :**

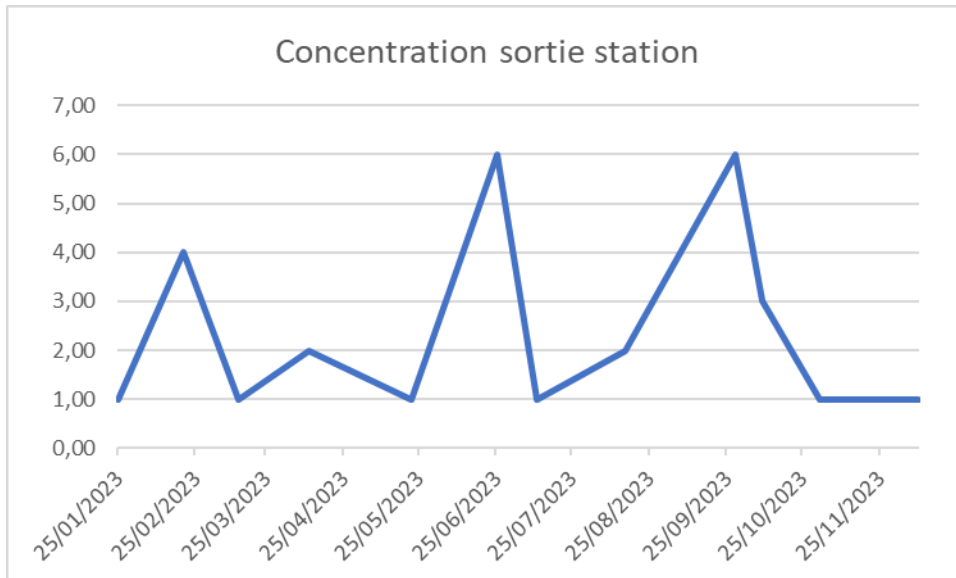


**Concentration en sortie de Station en DBO5 (mg/l)**

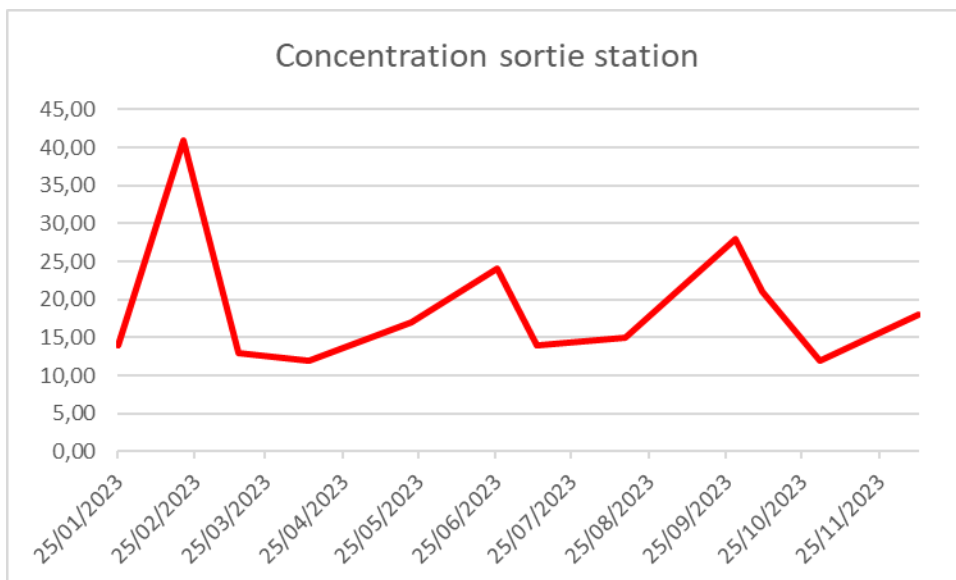

**Concentration en sortie de Station en DCO (mg/l)**

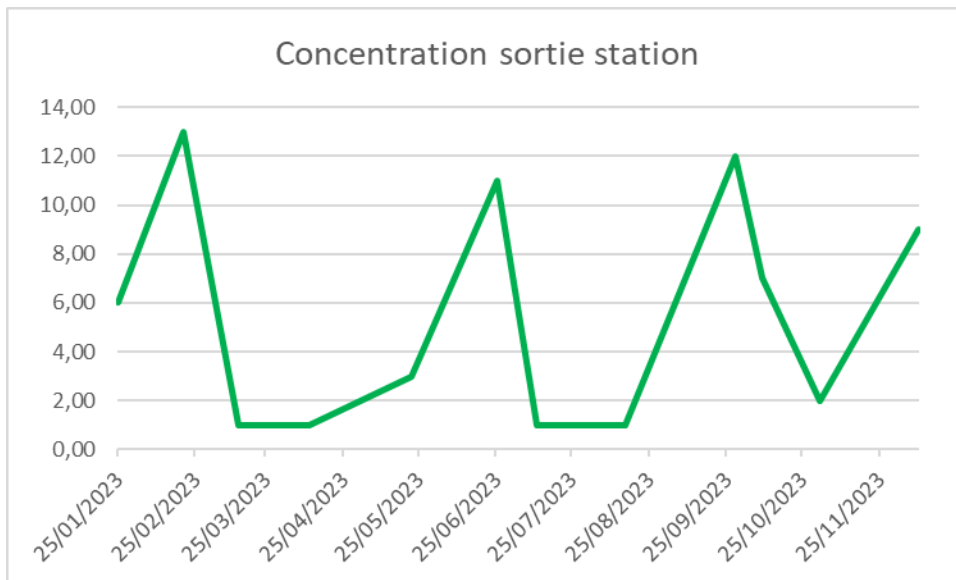

**Concentration en sortie de Station en MES (mg/l)**

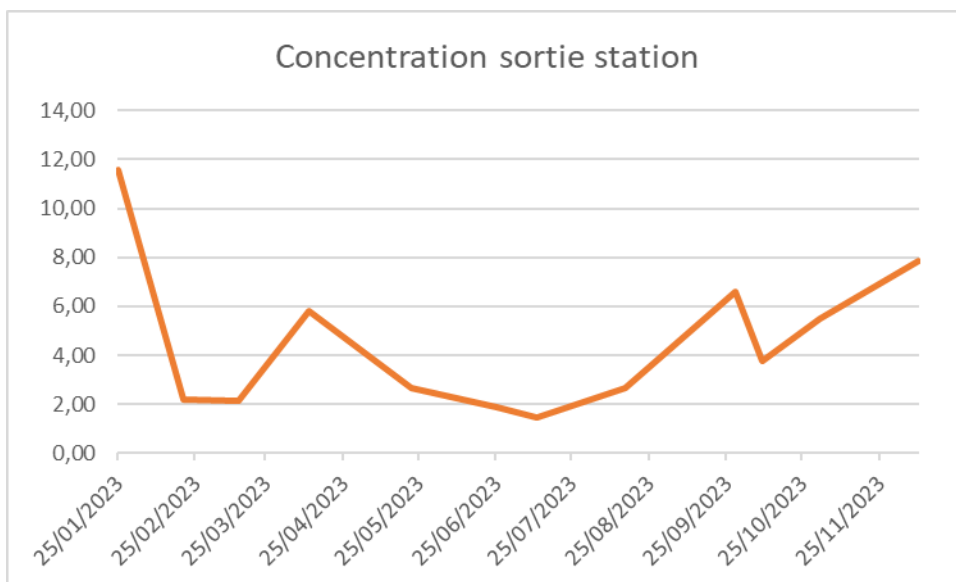


**Concentration en sortie de Station en NGL (mg/l)**

Date	DBO	DCO	MES	NGL
25/01/2023	1,00	14,00	6,00	11,60
20/02/2023	4,00	41,00	13,00	2,22
14/03/2023	1,00	13,00	1,00	2,15
11/04/2023	2,00	12,00	1,00	5,81
22/05/2023	1,00	17,00	3,00	2,67
25/06/2023	6,00	24,00	11,00	1,88
11/07/2023	1,00	14,00	1,00	1,47
15/08/2023	2,00	15,00	1,00	2,66
28/09/2023	6,00	28,00	12,00	6,62
09/10/2023	3,00	21,00	7,00	3,76
01/11/2023	1,00	12,00	2,00	5,50
10/12/2023	1,00	18,00	9,00	7,85


**Tableau récapitulatif des concentrations en sortie de STEP 2023 (en mg/l)**




**C.2.3 – Le calcul des rendements :**

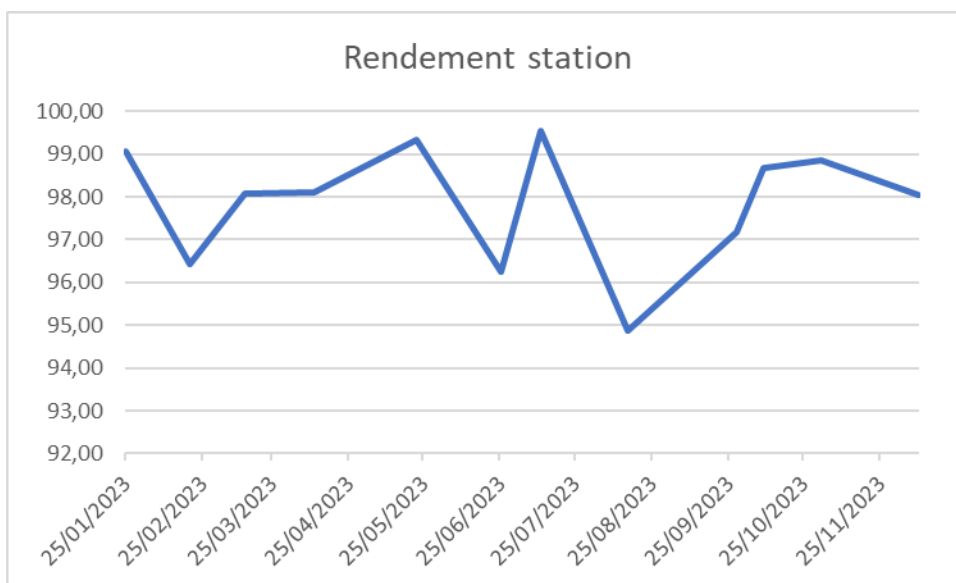


**Rendement Station en DBO (en %)**

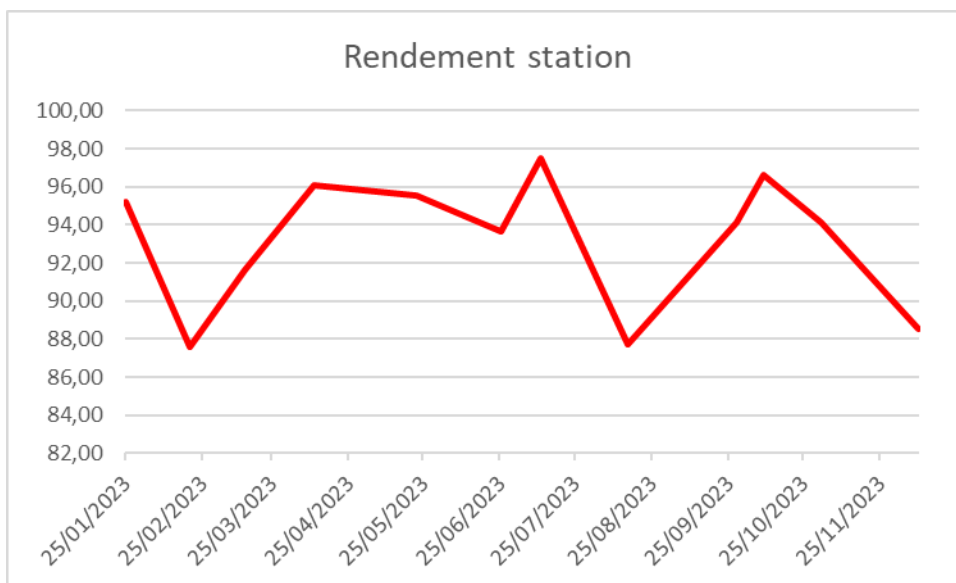

**Rendement Station en DCO (en %)**

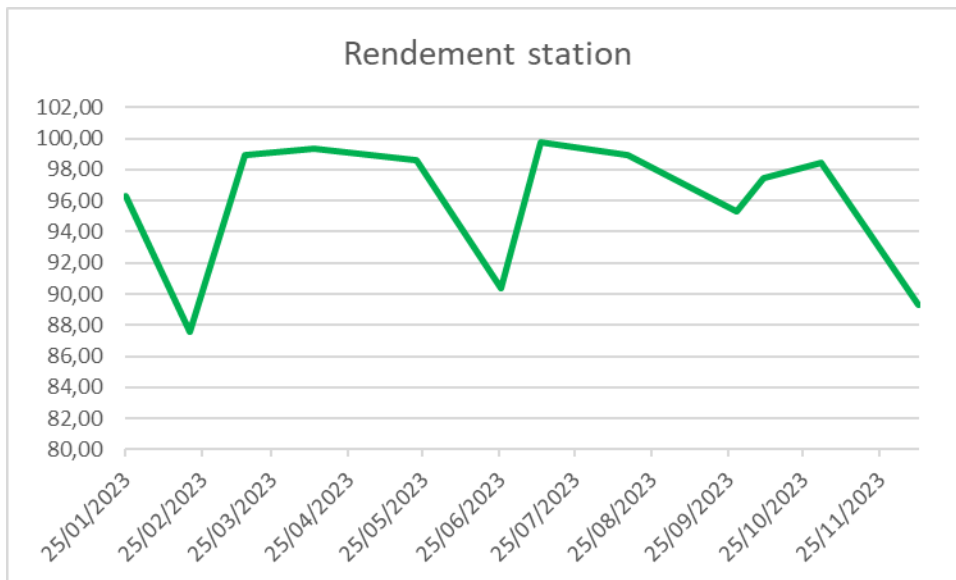


**Rendement Station en MES (en %)**

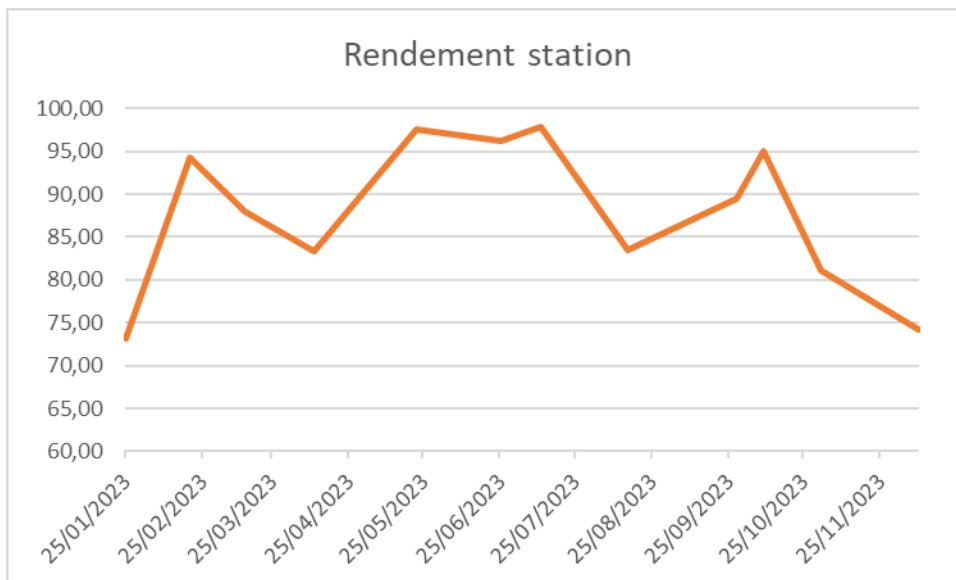

**Rendement Station en NGL (en %)**

Date	DBO	DCO	MES	NGL
25/01/2023	99,08	95,22	96,32	73,23
20/02/2023	96,44	87,56	87,60	94,31
14/03/2023	98,06	91,60	98,91	87,92
11/04/2023	98,12	96,04	99,37	83,39
22/05/2023	99,32	95,54	98,56	97,55
25/06/2023	96,26	93,65	90,39	96,18
11/07/2023	99,54	97,52	99,77	97,94
15/08/2023	94,86	87,73	98,97	83,49
28/09/2023	97,17	94,13	95,29	89,49
09/10/2023	98,67	96,59	97,43	95,04
01/11/2023	98,85	94,11	98,44	81,10
10/12/2023	98,06	88,51	89,28	74,24

**Tableau récapitulatif des rendements 2023 (en %)**

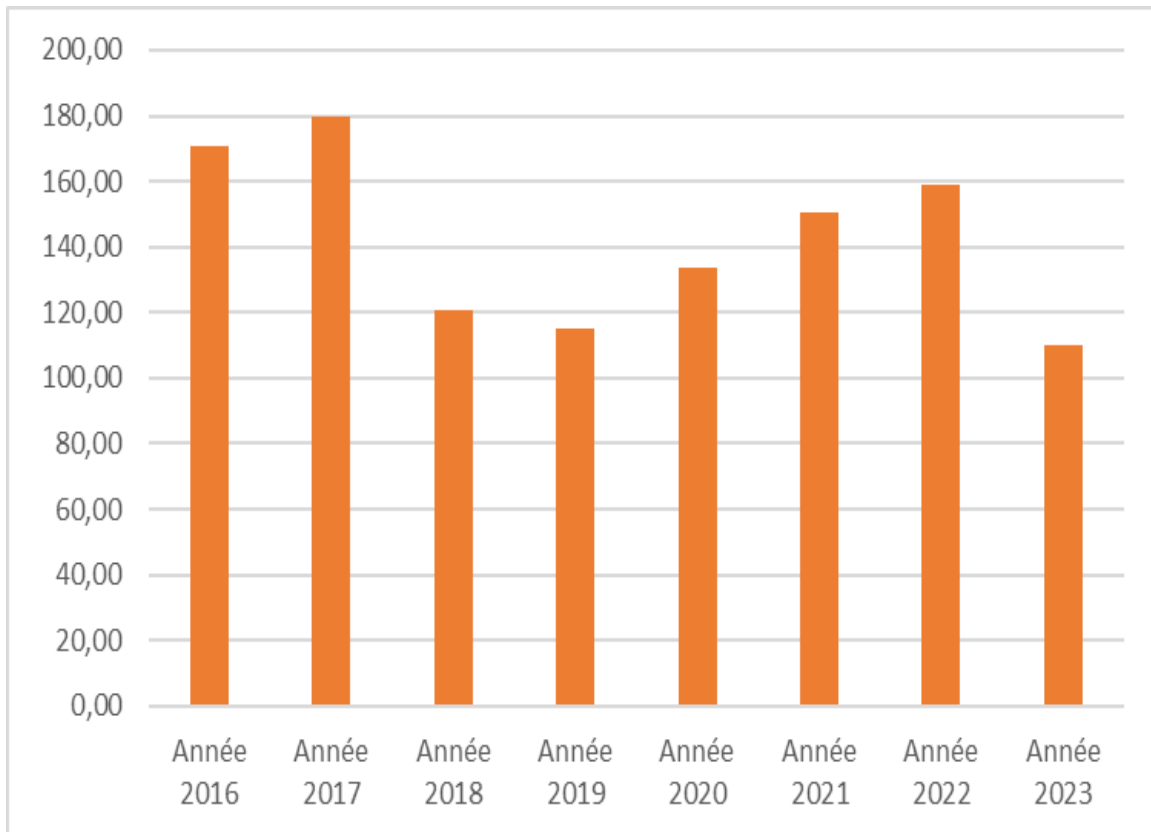**C.2.4 – Evolution de la charge moyenne entrante par jour en DBO5 entre 2016 et 2023**

Année 2016	170,47
Année 2017	179,77
Année 2018	120,76
Année 2019	115,26
Année 2020	133,68
Année 2021	150,38
Année 2022	159,09
Année 2023	110,03

**Charge moyenne hebdomadaire entrante de DBO5 (en Kg/j)**

### C.3 – Bilan sur les boues, les autres sous-produits et les apports extérieurs

#### **C.3.1 – Les boues :**

- Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de l'année :

Boues		Quantité annuelle brute	Quantité annuelle de matière sèche (tonnes de MS)
Boues produites (point A6)		279 T	84 T MS
Boues apportées (point S5)	Origine		
	Total		0
Boues évacuées (points S6 et S17)			84 T MS

## STEP Cattenom

	Boues produites (en KG MS)
janvier	6560
février	6560
mars	4920
avril	5900
mai	5900
juin	8200
juillet	9020
août	3606
septembre	5740
octobre	8363
novembre	9020
décembre	10333
TOTAL	84122

## STEP Cattenom Boues produites (en KG MS)



■ janvier    ■ février    ■ mars    ■ avril    ■ mai    ■ juin  
■ juillet    ■ août    ■ septembre    ■ octobre    ■ novembre    ■ décembre

• Destinations des boues évacuées au cours de l'année, en tonnes de matière sèche :

Destinations (liste SANDRE)	Destination initiale		Observations
	Tonnes	% MS totale	
Épandage agricole	292 T	~33 %	
Usine d'incinération			
Décharge			
Valorisation industrielle			
Compostage « produit »			
Compostage « Déchet »			
Station d'épuration			
Transit			
Centre de séchage (hors STEP)			
Unité de traitement de sous- produits (hors STEP)			
Unité de méthanisation			

**C.3.2 – Les autres sous-produits :**

• Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l'année :

Sous-produits évacués	Quantité annuelle brute en masse ou volume	Destination(s) (Parmi la liste Sandre du tableau des boues) <i>En cas de destinations multiples, indiquer la répartition entre les destinations.</i>
Refus de dégrillage (S11)	~2,2 T	CSDU
Sables (S10)	1,1 T	CSDU
Huiles / Graisses (S9)	8 m3	Evapur

**C.3.3 – Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU :**

Sans objet

## C.4 – Bilan de la consommation d'énergie et de réactifs

### C.4.1 – Quantités d'énergie consommée au cours de l'année :

Energie	Consommation (en kWh)
Electricité	261 015 KW/H

### C.4.2 – Quantités de réactifs consommés au cours de l'année :

Réactifs utilisés (en masse de matière commerciale ; préciser l'unité)	File(s) eau (point S14)	File(s) boue (point S15)
Chlorure ferrique		9,7 T
Polymères		300 KG
Chaux		36 T

### C.4.3 – Eau potable consommée au cours de l'année :

Eau potable consommée (en m3)	172 m3
-------------------------------	--------



## C.5 – Les faits marquants sur le système de traitement, y compris les faits relatifs à l'autosurveillance

### C.5.1 – Liste des faits marquants sur le système de traitement :

N°	Date de début	Date de fin	Durée (jours)	Situation inhabituelle (oui/non)	Type et description de l'évènement (arrêt programmé, opération de maintenance, incident ...)	Impact sur le milieu et actions entreprises pour en limiter l'importance	S'il s'agit d'un incident, actions entreprises pour éviter de nouveaux incidents
	Avril			non	Remplacement de la manchette du surpresseur d'air	Aucun impact sur le milieu	RAS
	Novembre			non	Remplacement d'une pompe de recirculation	Aucun impact sur le milieu	RAS

## C.6 – Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité

Date	DBO EE (en mg O2/l)	N DBO (en %)	DCO EE (en mg O2/l)	N DCO (en %)	MES EE (en mg/l)	N MES (en %)	NGL EE (en mg N/l)	N NGL (en %)	Q moyen (en m3)
25/01/2023	1,00	99,08	14,00	95,22	6,00	96,32	11,60	73,23	1 213,00
20/02/2023	4,00	96,44	41,00	87,56	13,00	87,60	2,22	94,31	1 120,00
14/03/2023	1,00	98,06	13,00	91,60	1,00	98,91	2,15	87,92	1 771,00
11/04/2023	2,00	98,12	12,00	96,04	1,00	99,37	5,81	83,39	1 167,00
22/05/2023	1,00	99,32	17,00	95,54	3,00	98,56	2,67	97,55	501,00
25/06/2023	6,00	96,26	24,00	93,65	11,00	90,39	1,88	96,18	786,00
11/07/2023	1,00	99,54	14,00	97,52	1,00	99,77	1,47	97,94	581,00
15/08/2023	2,00	94,86	15,00	87,73	1,00	98,97	2,66	83,49	1 192,00
28/09/2023	6,00	97,17	28,00	94,13	12,00	95,29	6,62	89,49	593,00
09/10/2023	3,00	98,67	21,00	96,59	7,00	97,43	3,76	95,04	588,00
01/11/2023	1,00	98,85	12,00	94,11	2,00	98,44	5,50	81,10	1 450,00
10/12/2023	1,00	98,06	18,00	88,51	9,00	89,28	7,85	74,24	1 690,00

Valeurs limites	25,00	90,00	100,00	75,00	30,00	90,00	20,00	40,00
-----------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Moyenne annuelle

**Tableau récapitulatif des résultats d'analyses de la STEP de Cattenom pour l'année 2023 (en concentration et rendement)**

		MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT		
Débit journalier de référence (m3/j)		Rendement (%)	Concentration	Rendement	Concentration	Rendement	Concentration	Rendement	Concentration	Rendement	Concentration	Concentration	Concentration	Concentration	Rendement	Concentration	
Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)																	
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)	12		12		12				12							
	Nombre de mesures réalisées	12		12		12				12							
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées	95,86	5,58	93,18	19,08	97,87	2,42			87,82	4,52						
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	12		12		12				12							
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	95,86	5,58	93,18	19,08	97,87	2,42			87,82	4,52						
	Valeur réductrice (1)		85		250		50										
	Nombre de résultats non conformes à la valeur réductrice	0		0		0				0							
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière	90	30	75	100	90	25										
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)	2		2		1											
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)	0		0		0				0							
Valeurs limites (1) en moyenne annuelle									40	20							
Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		o		o		o		o		o							
Conformité globale selon l'exploitant (O/N) :		OUI															

Remarque :

- Sur la STEP de Cattenom, nous n'avons pas de débit de référence dans l'arrêté.
- En Temps Sec, (TS<1000m3/j), les exigences ci-dessus sont à respecter en concentration et rendement.
- En Temps de Pluie, (1000<TP<2018m3/j), les exigences se limitent à un seul critère : rendement ou concentration
- Si Q>2018m3/j, fonctionnement en mode dégradé (cf. valeurs réductrices)

## CONCLUSION

Toutes les analyses effectuées durant l'année 2023 sur la STEP de Cattenom sont conformes à l'arrêté, que ce soit en concentration et en rendement.

La conformité globale est bonne avec des rendements épuratoires très satisfaisants.

## C.7 – Synthèse du suivi métrologique du dispositif d'autosurveillance

**Récapitulatif des opérations de maintenance et de vérification réalisées sur le dispositif d'autosurveillance :**

### LISTE DES APPAREILS DE MESURE UTILISES POUR L'AUTOSURVEILLANCE

Type s	Matériel	Marque / description
Débitmètre		
Entree EB	Débitmètres électromagnétiques	Endress-Hausser Promag W400
Sortie ET	Déversoir rectangulaire norme ISO 1438	Endress hausser /FMU 90
Restitution BC	Débitmètre électromagnétique	Endress hausser/promag 50
Restitution BC	Débitmètre électromagnétique	Endress hausser/promag 50
Recirculation	Débitmètre électromagnétique	Endress hausser/promag 50
Recirculation	Débitmètre électromagnétique	Endress hausser/promag 50
pluviométrie	Pluviomètre transducteur à impuls	Précis mécanique/mouvement 3029
	Transmetteur d'oxygène dissous	Endress hausser/LIQUISYS COM 2

### LISTE DES APPAREILS DE CONTROLE UTILISES POUR L'AUTOSURVEILLANCE

**Sur la station : Entrée et Sortie.**

Type d'analyses	Matériel	Marque / description
Préleveurs D'échantillons	Réfrigérés et thermostatés automatiques 12 X 4 litres en entrée et 1 X 25 litres en sortie	Aqualyse Aquinox
Mesure/oxy	Cellule de mesure pour oxygène Capteur ampérométrique à membrane 4/20Ma	Endress hausser/COS 4
Mesure/ redox	Transmetteur de ph et redox Sonde à immersion 4/20mA	Endress hausser/LIQUISYS CPM 253 Endress hausser/CPK7
Mesure niveau Bassin d'orage	Sonde avec cellule céramique/hydrostatique waterpilot	Endress hausser/FMX 165

Nous vérifions mensuellement le suivi métrologique concernant l'ensemble des ouvrages, instruments et appareils du dispositif d'autosurveillance listé ci-dessus. Nous réalisons l'ensemble des opérations permettant d'assurer la fiabilité des données générées par le dispositif d'autosurveillance :

- Entretien, vérification et étalonnage des dispositifs de mesures de débit,
- Entretien et maintenance des préleveurs et vérification des critères de représentativité de l'échantillonnage,

Pour les analyses réalisées en externe, nous confions nos échantillons au laboratoire Aspect Environnement.

## **C.8 – Conclusion du bilan annuel sur le système de traitement**

La conformité globale du système de traitement pour l'année 2023 est bonne voir même excellente. Les rendements épuratoires et les concentrations de sortie sont excellents.

Nous n'avons eu aucun dysfonctionnement majeur sur la station en 2023.